



NÁVOD K POUŽITÍ

NA STABILITU



Přípravek pro zvýšení a udržení tvrdosti,
alkalinity a pH na správných hodnotách

Přípravek rozmíchejte v plastové nádobě s vodou z jezírka a rovnoměrně ji rozlijte po celé ploše. Doporučujeme přípravek rozdělit na dvě dávky a aplikovat po třech dnech. Po každé dávce s odstupem jednoho dne změřit hodnoty pH alkalinity a tvrdosti vody.

Dávkování: 1 kg na 20m³ vody.
Při aplikaci jednoho kilogramu přípravku stoupnou hodnoty pH o 1,5, tvrdosti o 1,5°dGH (27ppm) a alkalinity o 3°dKH (53ppm).

POZOR! hodnoty se mohou lišit na základě původního chemického složení vody.

www.jezirka-vodnar.cz

vodnar-j@mah.cz • +420 516 428 860

Údržba a péče O ZAHRADNÍ JEZÍRKA

ZAKALENÁ, ZELENÁ, NEPRŮHLEDNÁ VODA

- 1 nejprve **VLOČKU** Jezírka (zaplá filtrace, potažmo vzduchování)
- 2 po 10 dnech **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 3 umístit do jezírka **FOSFOSORB** a **SORBOLIT**

čisté a zdravé jezírko

MĚKKÁ, DEŠŤOVÁ VODA

- 1 aplikace **NA STABILITU**

čisté a zdravé jezírko

čisté a zdravé jezírko

do filtrace umístit **BAENZY**-filtr

- 2 aplikovat **BAENZY**-start (teplota vody více než 10 °C)

ZAČÁTEK SEZONY, NOVÉ JEZÍRKO

čisté a zdravé jezírko

aplikace **BAENZY**-na zimu

ZAZIMOVÁNÍ JEZÍRKA

OSLIZLÉ POVRCHY V KOU PACÍM JEZÍRKU

- 1 aplikace **GUANICIDU**

čisté a zdravé jezírko

TEPLÁ VODA, PĚNA NA HLADINĚ, „TROUBÍCI“ RYBY

- 1 aplikovat **BIO₂lox**
- 2 **BAENZY**-sezóna a zajistit cirkulaci a provzdušnění

čisté a zdravé jezírko

RybaFIT a
superpremiová
krmiva

zdravé ryby v kondici

léčba ryb

KLINIK
BAENZY start
RybaFIT

čisté a zdravé jezírko

- 2 druhý den aplikovat **BAENZY**-sezóna

1 použít k odstranění nečistot
NA RASY-kontakt

SEDIMENT, BAHNO, TLEJÍCÍ LISTY

DUSIČNANY

- 1 Použít přípravek **NA DUSIČNANY**, když tester naměří vysokou hladinu dusičnanů

VLÁKNITÁ ŘASA

- 1 nejprve mechanicky odstranit pomocí **NA RASY**-kontakt
- 2 po 3 dnech aplikovat **SYSTEM**
- 3 10. den **BAENZY**-sezóna a **BIOSOIL**
- 4 umístit do jezírka **FOSFOSORB**

čisté a zdravé jezírko

TVRDÁ VODA

- 1 aplikace **ZMĚKČOVAC**

čisté a zdravé jezírko

- 1 použít **pH MINUS**, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

ZÁSADITÁ VODA PH > 9

čisté a zdravé jezírko


- 1 použít **pH PLUS**, ideální hodnota pH je okolo 6,8 - 7,2

KYSELÁ VODA PH < 6

Skladování:

Přípravek skladujte na suchém místě, mimo dosah dětí při běžné pokojové teplotě.

Dávkování přípravků V PRŮBĚHU ROČNÍCH OBDOBÍ

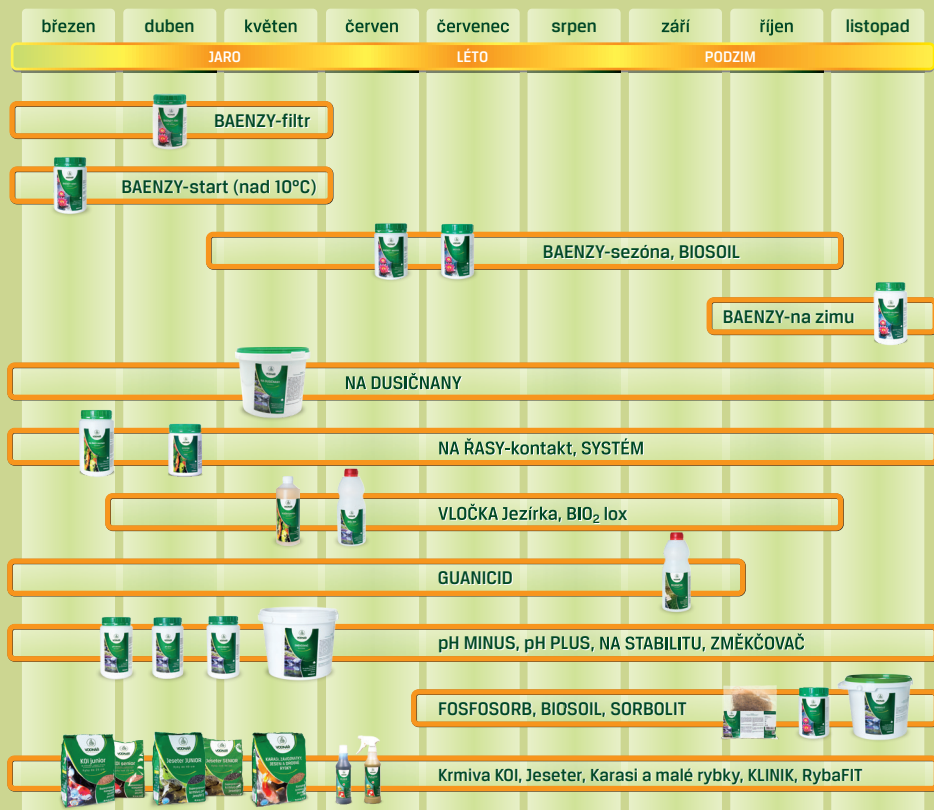

Upozornění:

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím přípravku.

První pomoc:

Vyvarujte se zbytečnému styku kůže s přípravkem, po manipulaci si umyjte ruce. Při vniknutí do očí je důkladně vypláchněte vodou, při potížích vyhledejte lékaře. Při vdechnutí může vyvolat podráždění dýchacích cest, při déle trvajících potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Klinika nemocí z povolání
Toxikologické informační středisko (TIS)
Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: nepřetržitě 224 919 293 nebo
224 915 402

M+H, Míča a Harašta s.r.o.
provozovna: Brněnská 2430/21b,
678 01 Blansko

tel.: +420 516 428 860
fax: +420 516 428 864
e-mail: vodnar-j@mah.cz